

**Измерительная и управляющая аппаратура**


**Аппарат для продувки воздухом для датчиков расхода ITABAR Тип LSP**

Мы рекомендуем Вам использовать аппарат для продувки воздухом, если рабочая среда, параметры которой измеряются, - загрязнена, например, это – дымовой (отработанный) газ. В этом случае отверстия для измерения динамического и статического давления могут засориться.

Аппарат для продувки воздухом будет доставлен в полностью собранном и подключенном состоянии. Промежуток времени между двумя циклами очистки может быть задан пользователем. В процессе очистки датчика ITABAR будут очищены трубки перепада давлений.

При необходимости аппарат для продувки воздухом может поставляться с устройством записи и выдачи данных. Тогда последнее измеренное значение будет сохранено в памяти в течение всего времени очистки для предотвращения ошибок в Ваших блоках управления процессом.

Если есть неполадки в подводе электропитания, то продувка воздухом может быть сделана вручную.

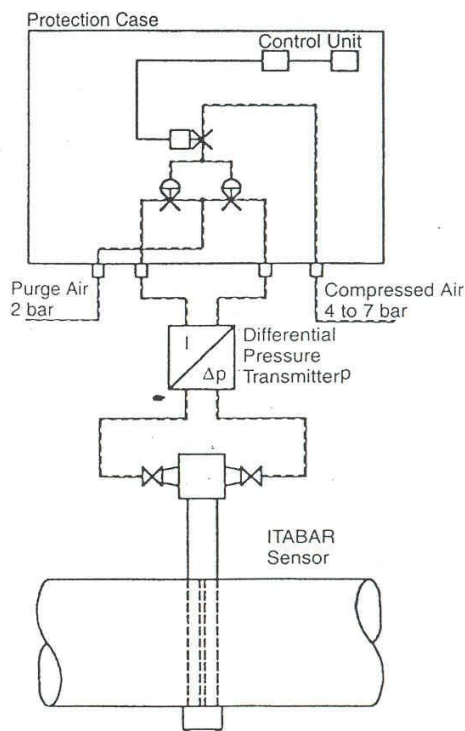

**Информация для заказа**

Тип	Аппарат для продувки воздухом	
Код	Электропитание	
A	230 В переменное, 50 / 60 Гц	
B	115 В переменное, 50 / 60 Гц	
C	24 В переменное, 50 / 60 Гц	
	Код	Опция
	P 8	устройство записи и выдачи данных

1	2	3
Тип	Электропитание	Опции